

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



Прилавок
для горячих напитков
передвижной
ПГН 70ПМ
модели «Аста модернизированная»

ПАСПОРТ
и
руководство по эксплуатации

EAC

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Прилавок для горячих напитков передвижной типа ПГН70ПМ модели «АСТА модернизированная» (далее прилавок) предназначен для кратковременного хранения хлебобулочных и кондитерских изделий в шкафу, демонстрации изделий и напитков на полках, а также для установки на его столе термостатов с напитками.

Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Декларация соответствия № ТС N RU Д-RU.AY04.B.04825 срок действия с 07.11.2014 по 06.11.2019г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра
	ПГН70ПМ, ПГН70ПМ (кашир.)
Розетка штепсельная с штырями заземления 16А, шт.	2
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	230
Количество ламп освещения, шт.	1
Номинальная мощность лампы освещения, Вт, не более	12
Габаритные размеры, мм	
длина;	1120
ширина без направляющих для подносов;	720
ширина с направляющими для подносов;	1371
высота до столешницы;	892
высота с полками	1341
Масса, кг, не более	76
Срок службы, лет	10

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
		ПГН70ПМ ПГН70ПМ (кашир.)
1.	Прилавок для горячих напитков	1
2.	Паспорт и руководство по эксплуатации	1
3.	Вставка ЭМК70К-024	6
4.	Вставка ЭМК70К-024-01	6
5.	Винт М5х8 ГОСТ 1477-93	4
6.	Винт М4х12 ГОСТ 17475-80	2
7.	Колесная опора поворотная с тормозом	2
8.	Колесная опора фиксированная	2
9.	Шнур питания с вилкой и розеткой	1
10.	Пакет полиэтиленовый	1
11.	Упаковка	1

4. УСТРОЙСТВО

Прилавок состоит из основания на колесных опорах, к которому крепятся облицовки. Сверху облицовки накрыты столешницей из нержавеющей стали. Над столешницей установлена полка с лампой для освещения столешницы. Дополнительно прилавок снабжен направляющими для установки подносов. Со стороны обслуживающего персонала находится панель управления. На панели управления расположены две розетки для подключения термостатов для подключения электрооборудования общей мощностью не более 3 кВт и вилка для подключения прилавка к сети.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты от поражения электрическим током прилавок относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

К обслуживанию прилавка допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

При работе с прилавком необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не включать прилавок без заземления;
- санитарную обработку производить только при обесточенном прилавке, вынув вилку шнура питания из розетки;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства прилавка;

- при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика;
- включать прилавок только после устранения неисправностей.

ВНИМАНИЕ! Для очистки наружной поверхности прилавка не допускается применять водяную струю.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе прилавка;
- подключать прилавок к сетевой розетке, не имеющей заземление;
- работать с поврежденным шнуром питания;
- работа без внешней защиты;
- не допускается установка прилавка ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
- к прилавку должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
- при монтаже прилавка должна быть установлена коммутационная защитная арматура, гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;
- не допускается эксплуатация прилавка с поврежденным сетевым шнуром.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Общие требования

После хранения мармита в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°C) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание аппарата должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

- подключение электроэнергии производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями и в соответствии со схемой электрической принципиальной;

- подключение прилавка к электросети должно быть выполнено согласно действующему законодательству и нормативов;

- присоединение прилавка к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;

- по пожарной безопасности прилавок должен соответствовать ГОСТ 12.1.004;

- не допускается использование прилавка в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

- монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и подключенный прилавок предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов.

6.2 Требования по установке

Установку прилавка проводите в следующем порядке:

- перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.

Прилавок следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом;

- установите прилавок на колесные опоры;
- установите прилавок на соответствующее место. Учитывая вид прилавка, его можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;
- зафиксировать прилавок, нажимая ногой на педали колес для фиксации (два колеса);
- надежно заземлить прилавок, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;
- проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей прилавка (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления подтяните или подогните до нормального контактного давления;
- проверьте переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями прилавка, которое должно быть не более 0,1 Ом;
- проверьте токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре;
- установите прилавок так, чтобы можно было легко отключить от электросети путем отсоединения вилки шнура питания от розетки.

Подключить прилавок к сети с помощью соединителя. Для этого один конец соединителя установить в приборный ввод панели управления прилавка, другой – в розетку.

Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 32144.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуются изделие подключать к сети через монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

Сетевая розетка должна быть рассчитана на ток 16А, иметь заземляющий провод и должна быть подключена через двух полюсный автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 16А и ток утечки 10 мА. Автоматический выключатель в стационарной электропроводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания прилавка-витрины и должен иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Номинальное поперечное сечение штатного провода не должно быть меньше значений, указанных в таблице 3:

Таблица 3

Изделие	Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил)
Для всех ПГН	ПВС-ВП 3x1,5

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем включить прилавок, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на прилавке.

Подключить прилавок к сети с помощью штатного шнура. Для этого один конец штатного провода (ПВС 3х1,5) установить в розетку прилавка, другой – в розетку сети.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации прилавка необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности прилавка;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности прилавка и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании прилавка проделайте следующие работы:

- ◆ выявить неисправность аппарата путем опроса обслуживающего персонала;
- ◆ проверить внешним осмотром прилавков на соответствие правилам техники безопасности;
- ◆ проверить линии заземления;
- ◆ проверить цепи заземления самого прилавка (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
- ◆ проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя электрощита до розетки;
- ◆ проверить исправность кожухов, ограждений;
- ◆ проверить состояние колес и состояние механизма фиксации колес прилавка;
- ◆ проверить состояние розеток;
- ◆ проверить состояние шнура питания;
- ◆ при необходимости провести дополнительный инструктаж работников при нарушении ими правил эксплуатации.

Перед проверкой контактных соединений розеток и освещения, следует отключать прилавок от сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 5.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами.

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не горит светодиодный светильник	Неисправен светильник Отсутствие напряжения в сети	Заменить светильник Проверить наличие напряжения

Для замены светодиодного светильника необходимо отключить электропитание, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с кронштейнов. Установку исправного светильника производить в обратном порядке.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок для горячих напитков передвижной ПГН70ПМ, ПГН70ПМ (кашир.), (нужное подчеркнуть), заводской номер _____ соответствует ТУ 31.09.11-021-01439034-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок для горячих напитков передвижной ПГН70ПМ, ПГН70ПМ (кашир.), (нужное подчеркнуть) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

Изделие после консервации принял _____
(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок для горячих напитков передвижной ПГН70ПМ, ПГН70ПМ (кашир.), (нужное подчеркнуть) упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М.П.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю прилавка для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка, даты изготовления и установки.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку по горячей линии:

телефоны: +7 (8352) 28-63-60, +7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых они изготовлены.

ВНИМАНИЕ! Конструкция прилавка постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРИЛАВКОВ

Хранение прилавка должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35°С.

Срок хранения не более 12 месяцев.


Упакованный прилавок следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170. Погрузка и разгрузка прилавка из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных прилавков по высоте в два яруса для хранения.


Рис.1

Схема возможного подвода
электропитания к изделиям
линии раздачи

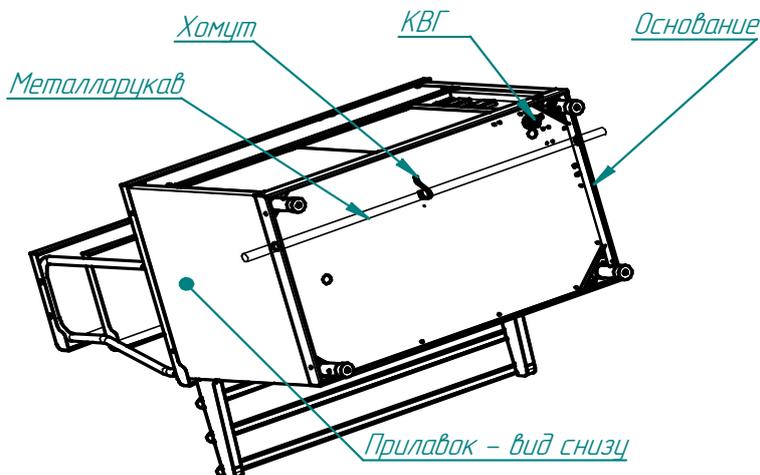

В основаниях изделий линии раздачи введено сквозное отверстие диаметром 29,5 мм и поддерживающие хомуты для возможности проведения металлорукава с питающими кабелями сквозь все изделия линии раздачи.

Рис.2 Схема электрическая принципиальная ПГН

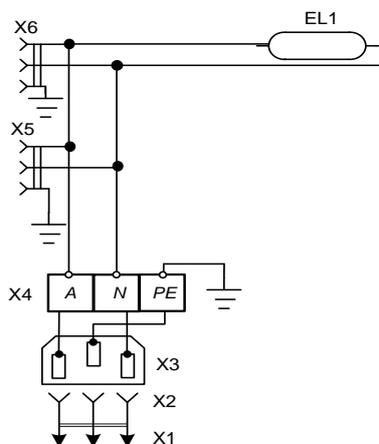

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1	Светильник светодиодный	1	В изделиях без полок не устанавливается
X1	Шнур с вилкой ПВС 3x1,5	1	
X2	Розетка CP-22S	1	
X3	Вилка AS-01	1	
X4	Блок КБ63(3)	1	
X5, X6	Розетка штепсельная 220В 16А (с заземлением)	2	

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт ПГН70ПМ

Изъят « ____ » ____ 20 ____ г.

Выполнены работы:

Исполнитель _____

(подпись)

М.П. _____

Ф.И.О

(Линия отреза)

Приложение А**ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**ПГН70ПМ**

Заводской № _____

(месяц, год выпуска)_____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)_____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

(подпись)

Владелец

(подпись)_____
(наименование предприятия, выполнившего ремонт)_____
и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №2
заводской № _____

Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.

На гарантийный ремонт ПГН70ПМ

Выполнены работы:

Исполнитель _____

(подпись)

М.П. _____

Ф.И.О _____

(Линия отреза)

Приложение А
ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ПГН70ПМ

Заводской № _____

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

(подпись)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П. _____

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №3

На гарантийный ремонт ПГН70ПМ

Изъят « ____ » ____ 20 ____ г.

Выполнены работы:

Исполнитель

(подпись)

М.П.

Ф.И.О

(Линия отреза)

**Приложение А
ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ПГН70ПМ

Заводской № _____

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.

(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

(подпись)

Владелец

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт)

и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

17. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 5

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Основной государственный регистрационный номер № 1072130009874

Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Телефон: +78352289944, Факс: +78352226276, Адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, Прилавок для столовых приборов, Прилавки (модуль нейтральный), Прилавки (модуль поворотный), модели: (смотреть приложение на двух листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс", Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17
Код ТН ВЭД 9403208009, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов №№ 87-209-2014, 86-209-2014, 85-209-2014, 84-209-2014 от 29.10.2014 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB89 действителен до 28.10.2016 года.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.11.2019 включительно



Р. Г. Хайрутдинов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AY04.B.04825

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AY04.B.04825

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403208009	<p>Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания, -прилавков для столовых приборов, -прилавки (модуль нейтральный), -прилавки (модуль поворотный), <p>моделей:</p> <p>Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания: ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03, ПГН-70М, ПГН-70М-01, ПГН-70М-02, ПГН-70Т, ПГН-70Т-01, ПГН-70Н, ПГН-70Н-01, ПГН-70Н-02, ПГН-70Н-03, ПГН-70КМ-В, ПГН-70КМ-В-01, ПГН-70КМ-В-02, ПГН-70КМ-В-03, ПГН-70КМ-П-В, ПГН-70ПМ.</p> <p>Вспомогательные столы линии прилавков самообслуживания в исполнении "кашированный металл": ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03, ПГН-70М, ПГН-70М-01, ПГН-70Т, ПГН-70Т-01, ПГН-70ПМ.</p> <p>Прилавков для столовых приборов: ПСП-70КМ, ПСП-70М, ПСП-70КМ-В, ПСП-70Н, ПСП-70ПМ, ПСПХ-70М, ПСПХ-70Т.</p> <p>Прилавков для столовых приборов в исполнении "кашированный металл": ПСП-70КМ, ПСП-70ПМ, ПСПХ-70Т.</p> <p>Прилавки (модуль нейтральный): МН-70КМ, МН-70М, МН-70Т, МН-70В, МН-70Н.</p> <p>Прилавки (модуль нейтральный) в исполнении "кашированный металл": МН-70КМ, МН-70Т.</p>	



М.П. ЭДИНКОС Заявитель

подпись

Р. Г. Хайрутдинов

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.AU04.B.04825

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Прилавки (модуль поворотный): МП-45км, МП-45км-01, МП-45М, МП-45М-01, МП-45Т, МП-45Т-01, МП-90км, МП-90км-01, МП-90М, МП-90М-01, МП-90Т, МП-90Т-01.</p> <p>Прилавки (модуль поворотный) в исполнении "кашированный металл": МП-45км, МП-45км-01, МП-45Т, МП-45Т-01, МП-90км, МП-90км-01, МП-90Т, МП-90Т-01.</p> <p>Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».</p>	



Заявитель

подпись

Р. Г. Хайрутдинов

инициалы, фамилия